



“AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA”
DIRECCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO
CENTRO DE ACOGIDA Y PROTECCIÓN ANIMAL

Santo Domingo Este
26 de Mayo 2023

ASDE/DGAR-282-2023

Al : Licdo. Manuel Jiménez
Alcalde del Municipio Santo Domingo Este

Via : Licda. Carolina Mota
Directora Administrativa

: Ing. Demetrio Sánchez
Director de Gestión Ambiental y Riesgo

Atención : Licdo. Pedro Jarvis
Encargado de Compras

Asunto : Solicitud de compra



Distinguida Directora:

Cortésmente, después de saludarle cordialmente, sirva la presente para solicitarle que disponga de sus buenos y valiosos oficios para llevar a cabo la compra de los materiales detallados a continuación, los cuales serán utilizados en la construcción del albergue para animales caninos, enramada para animales bovinos, y un almacén.


CANTIDAD	DESCRIPCION
30 rollos	Alambre de púa calibre 12 galvanizado triple
30 planchas	Zinc 29 de 6 pies
50 planchas	Zinc 29 de 12 pies
4 rollos	Maya ciclónica calibre 9 de 6 pies
2 cajas	Grapas medianas
1 caja	Clavos dulce de 2
1 caja	Clavos dulces de 2 1/2
1 caja	Clavos dulces de 3
1 caja	Clavos dulces de 4
40	Enlates 1x4 x 16 (pino americano bruto)
10	Tablas 1x10 x14 (Pino americano bruto)
10	Pares de bisagra tipo T de 12 pulgadas

Sin otro particular por el momento y agradeciendo su colaboración de antemano,

Atentamente,

Cap. de Fragata Julián Elías Sánchez
Administrador





Ayuntamiento Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
Departamento de Servicios Generales

29 Mayo del 2023
DSG/434-20-24

Al : **Lic. Manuel Jiménez Ortega**
Alcalde, Sto. Dgo. Este

Vía : **Licda. Carolina Mota**
Directora Administrativa

Atención : **Lic. Pedro Manuel Jarvis**
Encargado de Compras

Asunto : **Solicitud de compra**




Luego de un cordial saludo, por medio de la presente les solicitamos la **compra con carácter de urgencia un (01) tanque de 100 libras**, para ser utilizados en el **Mercado del Almirante**.


Sin otro particular se despide,


Sr. Esmeraldo Brito Díaz
Encargado de Servicios Generales
EBD/sr



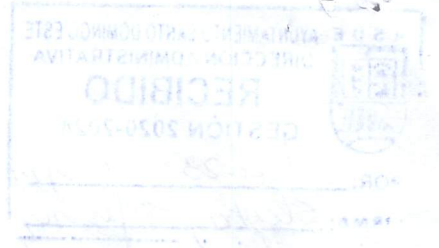


Handwritten signature or name in blue ink.

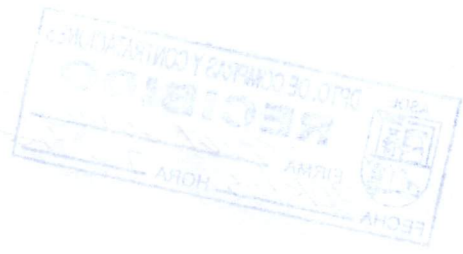

Ficha Técnica


MODELO: MS119-35-25-01

CODE: 001F13J 0688

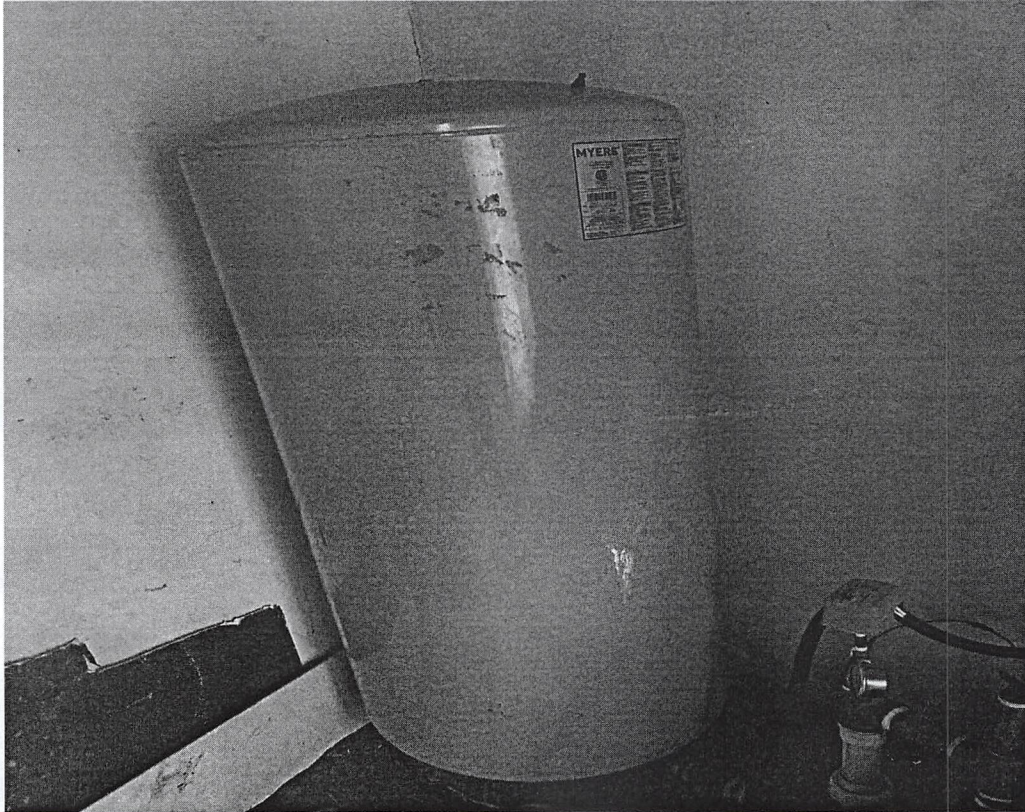


MYERS®

1101 Myers Parkway
Ashland, Ohio 44805
(419) 289-6898



Drinking Water
NSF/ANSI 61
153579

Assembled in USA



D 2231534107 4

MOD. **MS119-35-25-01**

CODE **001F13J 0688**

⚠ WARNING

Hazardous Pressure.
Risk of explosion and severe injury if equipment is misused.
Maximum tank pressure is 100 PSI at all times.
Install a relief valve between pump and tank. Relief valve must relieve entire pump output of 100 PSI.
Consult pump maker for output information.
Tank is for use only on cold water system.

⚠ AVERTISSEMENT

Pression dangereuse.
Risque d'explosion et de graves blessures si l'équipement est mal utilisé.
La pression maximale dans le réservoir est toujours de 100 livres. Pour être sûr, installez une valve de sécurité sur le réservoir.
La soupape de sécurité doit pouvoir supporter tout le débit de la pompe à 100 livres.
Consultez les fabricants de pompes pour les informations et les conseils.
Le réservoir ne doit être utilisé que pour une utilisation à froid.
Protéger le réservoir de la chaleur et des incendies.

⚠ ADVERTENCIA

Presión peligrosa.
Peligro de explosión y de lesiones graves si se usa mal el equipo.
La máxima presión del tanque es de 100 libras.
Instale una válvula de seguridad que soporte todo el caudal de la bomba a 100 libras.
Pregunte al fabricante de bombas por la información y los consejos.
El tanque solo debe ser usado para agua fría.
Proteja el tanque de la calefacción, el incendio y la explosión, si corresponde.

Do not allow pump, tank or piping to freeze.
Relieve all pressure before removing cover flange.
Read owner's manual for detailed instructions and operating information.

FOR GOOD OPERATION
Check pre-charge air levels:
1. Turn off power to pump; turn air gauge and have ready.
2. Check air pressure with the gauge.
3. Adjust air pressure, load check.
4. Close flange, turn on power to pump.
5. Turn on water cap for good head.
6. Check tank pre-charge air level.

Stopper toutes les pressions avant de dévisser le bouchon de couvercle.
Se reporter à la notice d'utilisation pour des instructions plus détaillées.
Souscrivez le pose de la pré-charge d'air.

PAR UN BOMBE FONCTIONNEMENT
Vérifier la pré-charge de l'air avant de commencer à pomper.
1. Arrêter le courant électrique à la pompe, avoir le manomètre prêt à lire.
2. Vérifier la pression d'air avec le manomètre.
3. Régler la pression d'air, faire un essai de charge.
4. Fermer le couvercle, mettre la pompe sous tension.
5. Ouvrir le couvercle de la pompe pour avoir une bonne tête.
6. Vérifier la pré-charge d'air.

Atención de todas las presiones antes de desmontar el bote de la tapa.
Lea y comprenda cuidadosamente el manual del propietario.
PRECAUCIÓN: PRESIÓN PELIGROSA
El tanque solo debe ser usado para agua fría.
1. Desconecte el suministro eléctrico de la bomba y tenga el manómetro listo para leer.
2. Compruebe la presión de aire con el manómetro.
3. Ajuste la presión de aire, haga una prueba de carga.
4. Cierre la tapa, ponga la bomba en funcionamiento.
5. Abra la tapa de la bomba para tener una buena cabeza.
6. Compruebe la pre-carga de aire.

When pressure is released

2000 PSI	14 PSI
1500 PSI	10 PSI
1000 PSI	7 PSI

NOTICE: Tank is stamped with 2X PSI drawings.
Get tank pre-charge air at 2 X PSI BEFORE pump pressure relief valve is done.
Install in conjunction with all applicable laws, codes and ordinances. These conditions may cause product failure, property damage, and/or personal injury.

Ⓜ Tank cap 870, handle in pre-charge air removed.
Aprestar la válvula de seguridad antes de comenzar a bombear.
2000 psi
1500 psi
1000 psi

NOTA: El tanque está marcado con dibujos de 2X PSI.
El tanque debe ser cargado con 2 X PSI de aire antes de que se abra la válvula de seguridad.
Instalar en conjunción con todas las leyes, códigos y ordenanzas aplicables. Estas condiciones pueden causar falla del producto, daño a la propiedad y lesiones personales.

Atención: El tanque está marcado con dibujos de 2X PSI.
El tanque debe ser cargado con 2 X PSI de aire antes de que se abra la válvula de seguridad.
Instalar en conjunción con todas las leyes, códigos y ordenanzas aplicables. Estas condiciones pueden causar falla del producto, daño a la propiedad y lesiones personales.

Max Operating Pressure
Presión máxima de operación
Pressão de serviço máxima

00

C